





Catálogo de Productos

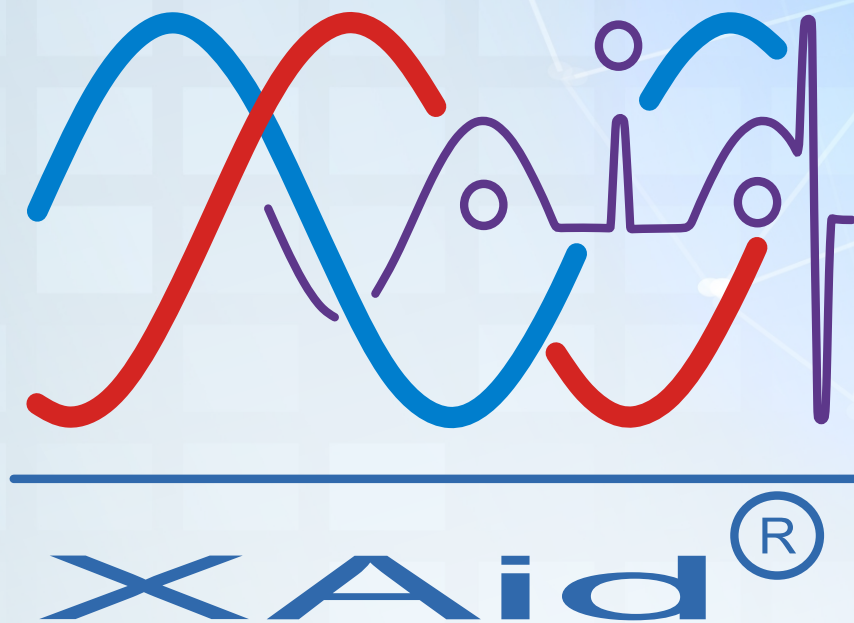

Tel: +52 (951) 133 0830
Correo: contacto@diaxinova.com
Correo: ventas@diaxinova.com.mx
Web: www.diaxinova.com




SAV-302



Selector Automático de Potenciales

El SAV 302 es un dispositivo selector automático de potenciales, el cual usando una lógica de operación conecta potenciales a los instrumentos de medición o protección, dependiendo de la barra de potencia que este alimentando el circuito medido o protegido.

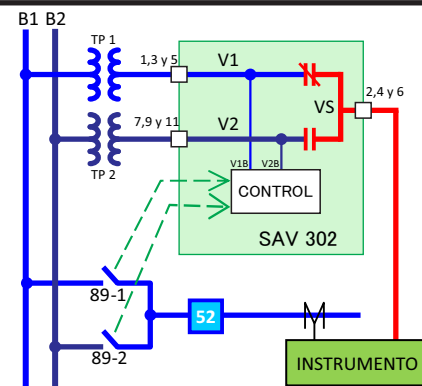


MTD-304



Detector Magnético de Disparos

Detecta el paso de un pulso de DISPARO de los interruptores de potencia mediante detectores magnéticos. Se acopla sobre los conductores que llevan la señal de disparo. Cuenta con 4 elementos de supervisión. Señaliza y memoriza el elemento actuado mediante LEDs con enclavamiento. Proporciona 2 juegos de contactos secos de salida para alarmas.

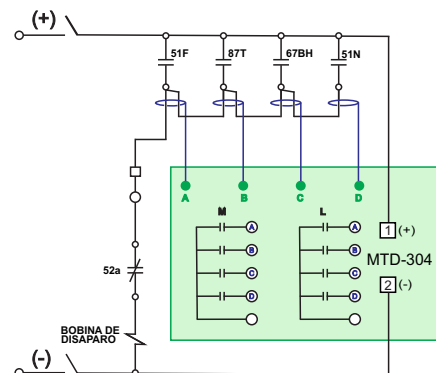


ETD-314



Discriminador Electrónico de Disparo

Auxiliar en los esquemas de protección y control de interruptores de potencia. Discrimina el origen de señales de disparo de dichos interruptores mediante detectores de impulsos de corriente. Cuenta con indicación visual y contactos de señalización por cada detector. Se intercala en la trayectoria de las señales de apertura de los interruptores.

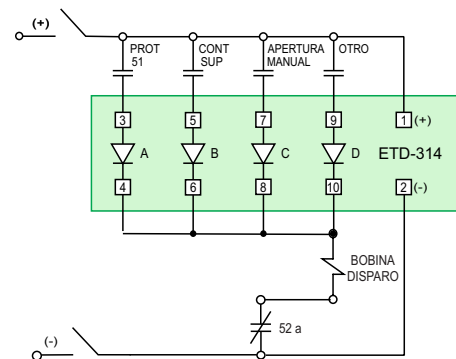


SBD-312/313



Supervisor de Bobinas de Disparo

El SBD permite monitorear permanentemente las condiciones de las bobinas de disparo de un interruptor de potencia tanto en condiciones de 52 cerrado como de 52 abierto. Cuenta con indicación visual por cada bobina y 2 juegos de contactos para señalización. SBD-312 para supervisar 2 bobinas. SBD-313 para supervisar 3 bobinas.

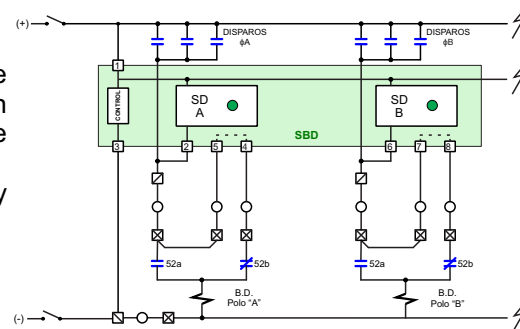


RTB-311





Detector de Corriente de Tierra para Sistemas de C.D.

El RTB-311 detecta fallas a tierra en sistemas de c.d. con una sensibilidad de 10 mA. Indica si la falla esta en el (+) o en el (-). Monitorea y señala las condiciones de fuga de corriente en rangos de 10, 20, 30 y 40 mA. Actúa como referencia a tierra del sistema de c.d. Cuenta con 2 contactos de salida para indicación remota o registro.

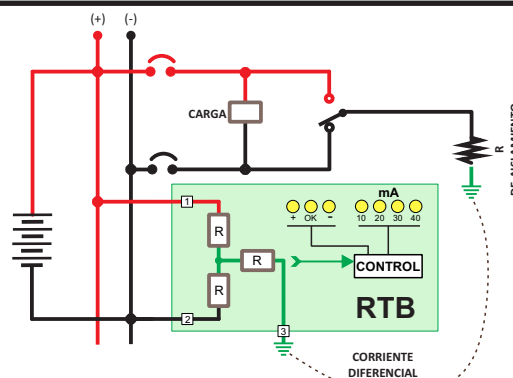

PTC-1032

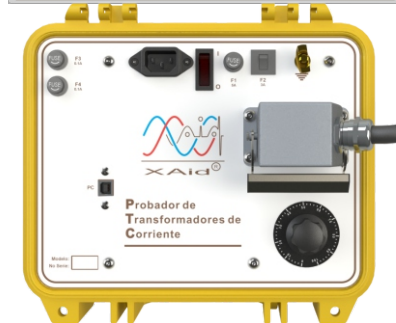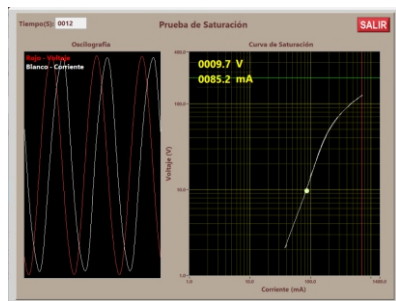

Servicios Especializados de Ingeniería de Protecciones Eléctricas		Pruebas de Relación, Polaridad y Saturación de Transformadores de Corriente.		Código: F-PTC-Sat-TC Revisión: 02 Fecha de Revisión: 18-mar-2018
DATOS GENERALES DE LA INSTALACIÓN				
EMPRESA:	EQUIPO:	KV =		
AREA/DIVISION:	CAPACIDAD:	Fecha: 01/08/2019		
PLANTASE:	UBICACION:			
DATOS DEL TC		PRUEBAS DE SATURACIÓN		
MARKA:	Modelo:			
RSERIE:				
CLASE:	RTC: 240.000000			
BORNES:	DEVANADO:			
TIPO:	FASE:			
POSICION:				
POLARIDAD Y RELACION				
SEC.	PRIM.	RELAC.	ERROR %	
4.820	0.020	238.326	0.698	94.12
43.651	0.185	236.204	1.582	105.15
43.689	0.185	236.189	1.588	142.29
43.697	0.185	236.193	1.586	179.40
43.715	0.185	236.122	1.616	207.49
43.725	0.185	236.176	1.593	385.84
43.737	0.185	236.180	1.592	917.135
43.758	0.185	236.176	1.593	2911.193
POLARIDAD:		OK	Sustractivo	4720.204
OBSERVACIONES:				
RESULTADO:				
EQ. DE PRUEBAS Marca: XAID		# Serie: 30830497		
Probó	Revisó	Vo Bo.	Autorizó	

Probador de Transformador de Corriente



Para Pruebas de:

- Curvas de saturación.
- Relación de transformación.
- Polaridad.

Operable con el software PTCPlay que permite:

- Visualización de la curva de saturación y las formas de onda en tiempo real.
- Generación de reportes de prueba.
- Voltaje de prueba: 0 - 500V ca
- Corriente de excitación: 2 A ca.
- Ligero y portátil.
- Económico y didáctico.
- Soporte técnico disponible en Mexico.

DCF 1001

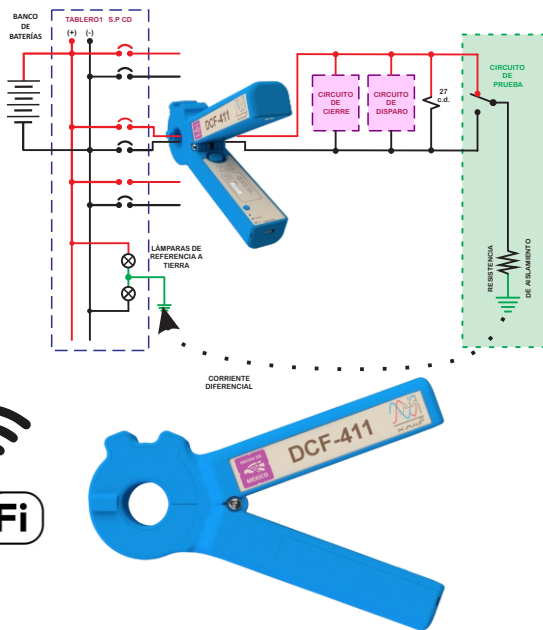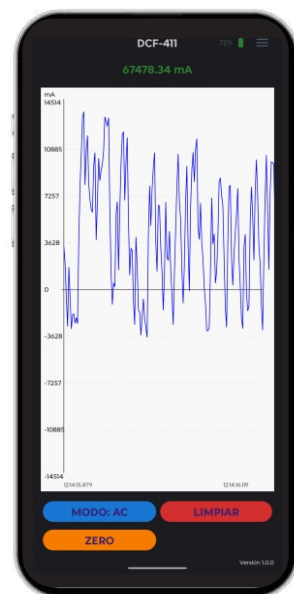

Detector de Corrientes de Fuga

Detecta pequeñas corrientes de fuga en sistemas de corriente directa, especialmente en cables de control en las subestaciones de potencia eléctrica.

Magnéticamente compara la corriente del (+) con la del (-) de un ITM y opera con la corriente diferencial del circuito. Las pruebas se hacen sin desconectar cables en servicio.

Operable con un app desde el celular que permite visualizar la magnitud y la forma de onda de la corriente de fuga. Sensibilidad de 10mA.

Ligero y portátil.

Soporte técnico disponible en Mexico.

FCD-735



Fuente de Corriente Directa 125 Vcd

- Para alimentación y pruebas de esquemas de protección.
- Alimentación de equipos de PROTECCIÓN y de CONTROL.
- Pruebas de operación de interruptores de potencia.
- Detector de falla de circuitos


Entrada: 110-130 Vca.

Salida: 1-125 Vcd, @10A en 5 circuitos

2-Salidas frontales(banana).

3-Salidas posteriores(tornillos).

DAPRE

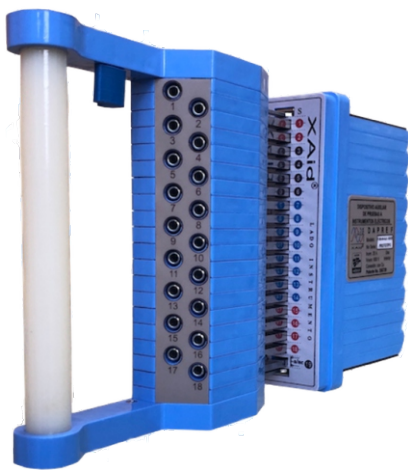

Dispositivo Auxiliar de Pruebas a Instrumentos Eléctricos

Características:

- Mayor durabilidad.
- Mayor conductividad.
- 2 condiciones de bloqueo.
- Inserción DIPSE en 2 pasos.
- Bloqueo únicamente disparos.
- Dos contactos de modo prueba.
- 24,18,14 y 10 contactos principales.
- Operación secuencial de los contactos.
- Cero interrupciones por rozamiento y rebotes.




DIPRE



Dispositivo Integral de Pruebas a Instrumentos Eléctricos

Características:

- 3 posiciones de operación:
 - Pos. 1. En servicio. (Todos los contactos cerrados).
 - Pos. 2. Contactos de disparo abiertos, (bloqueados).
 - Pos. 3. Bloqueo Total, Conexión de señales de pruebas.
- Bloqueo mecánico de cada posición.
- No requiere accesorio de pruebas a instrumentos.
- Operación secuencial de contactos.
- El mecanismo se opera manualmente.
- No hay rozamiento entre contactos.
- Contacto de alarma en modo prueba.
- Indicación luminosa en modo prueba.

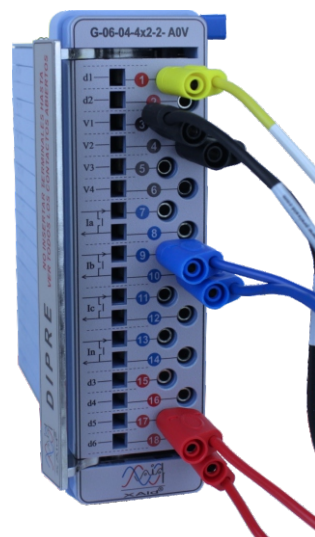

Cables de Prueba




Puntas para Pruebas a Instrumentos Eléctricos


Características:

- Con cubierta de Seguridad.
- Bananas estándar de 4mm.
- Longitudes de acuerdo a sus necesidades.

Horquillas para facilitar conexiones de pruebas con entradas bananas.

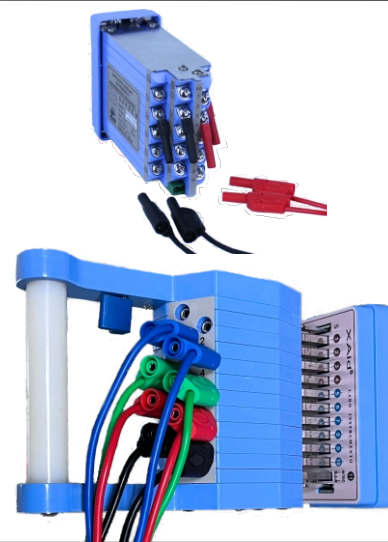

PROTECCION 64 FV

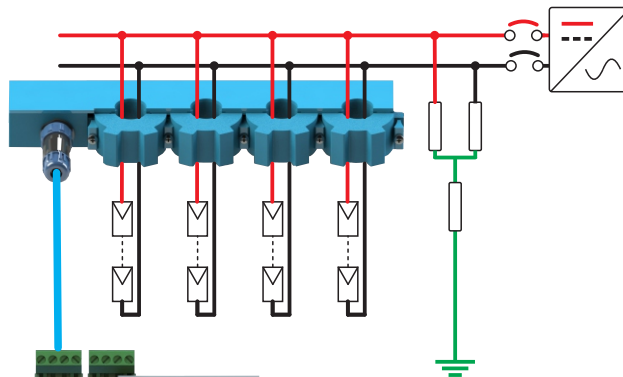

Protección Contra Fallas a Tierra en Sistemas Fotovoltaicos


Detecta y gestiona las fallas a tierra.

Utiliza un divisor de tensión para controlar la magnitud de la corriente de falla, minimizar daños y aumentar seguridad.

Procesa la información de los detectores magnéticos para identificar el circuito fallado.


Envío de datos por Rs485 para monitoreo e integración a sistemas de control.

SCADA
Modbus RTU



ALARMAS
Relevadores auxiliares

MDD-302

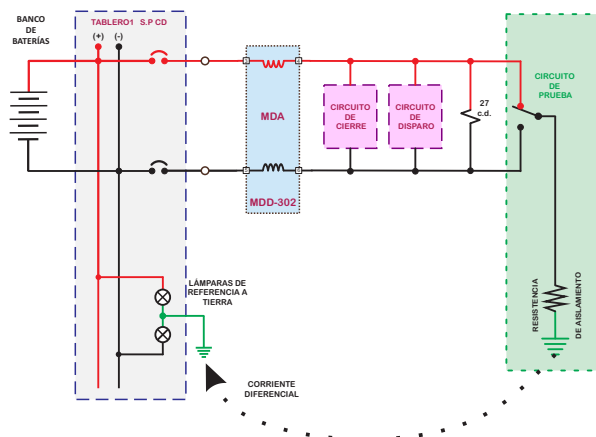


Detector de circuitos con falla a Tierra en Sistemas de C.D.

El **MDD** es un dispositivo que permite detectar en línea y magnéticamente pequeñas corrientes de fuga a tierra del circuito supervisado.

Cuenta con una indicación visual con enclavamiento y simultáneamente proporciona señal mediante contactos secos para alarmas o registro de eventos.

El **MDD** es aplicable para supervisar circuitos de CD y CA indistintamente.

ASSES-19

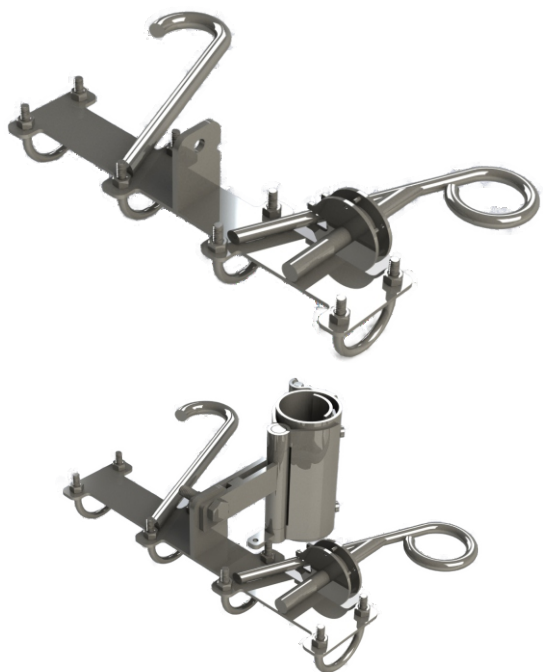

Asegurador de Escaleras en Postes y Tubos Eléctricos

Para evitar accidentes del personal durante las actividades de campo.

